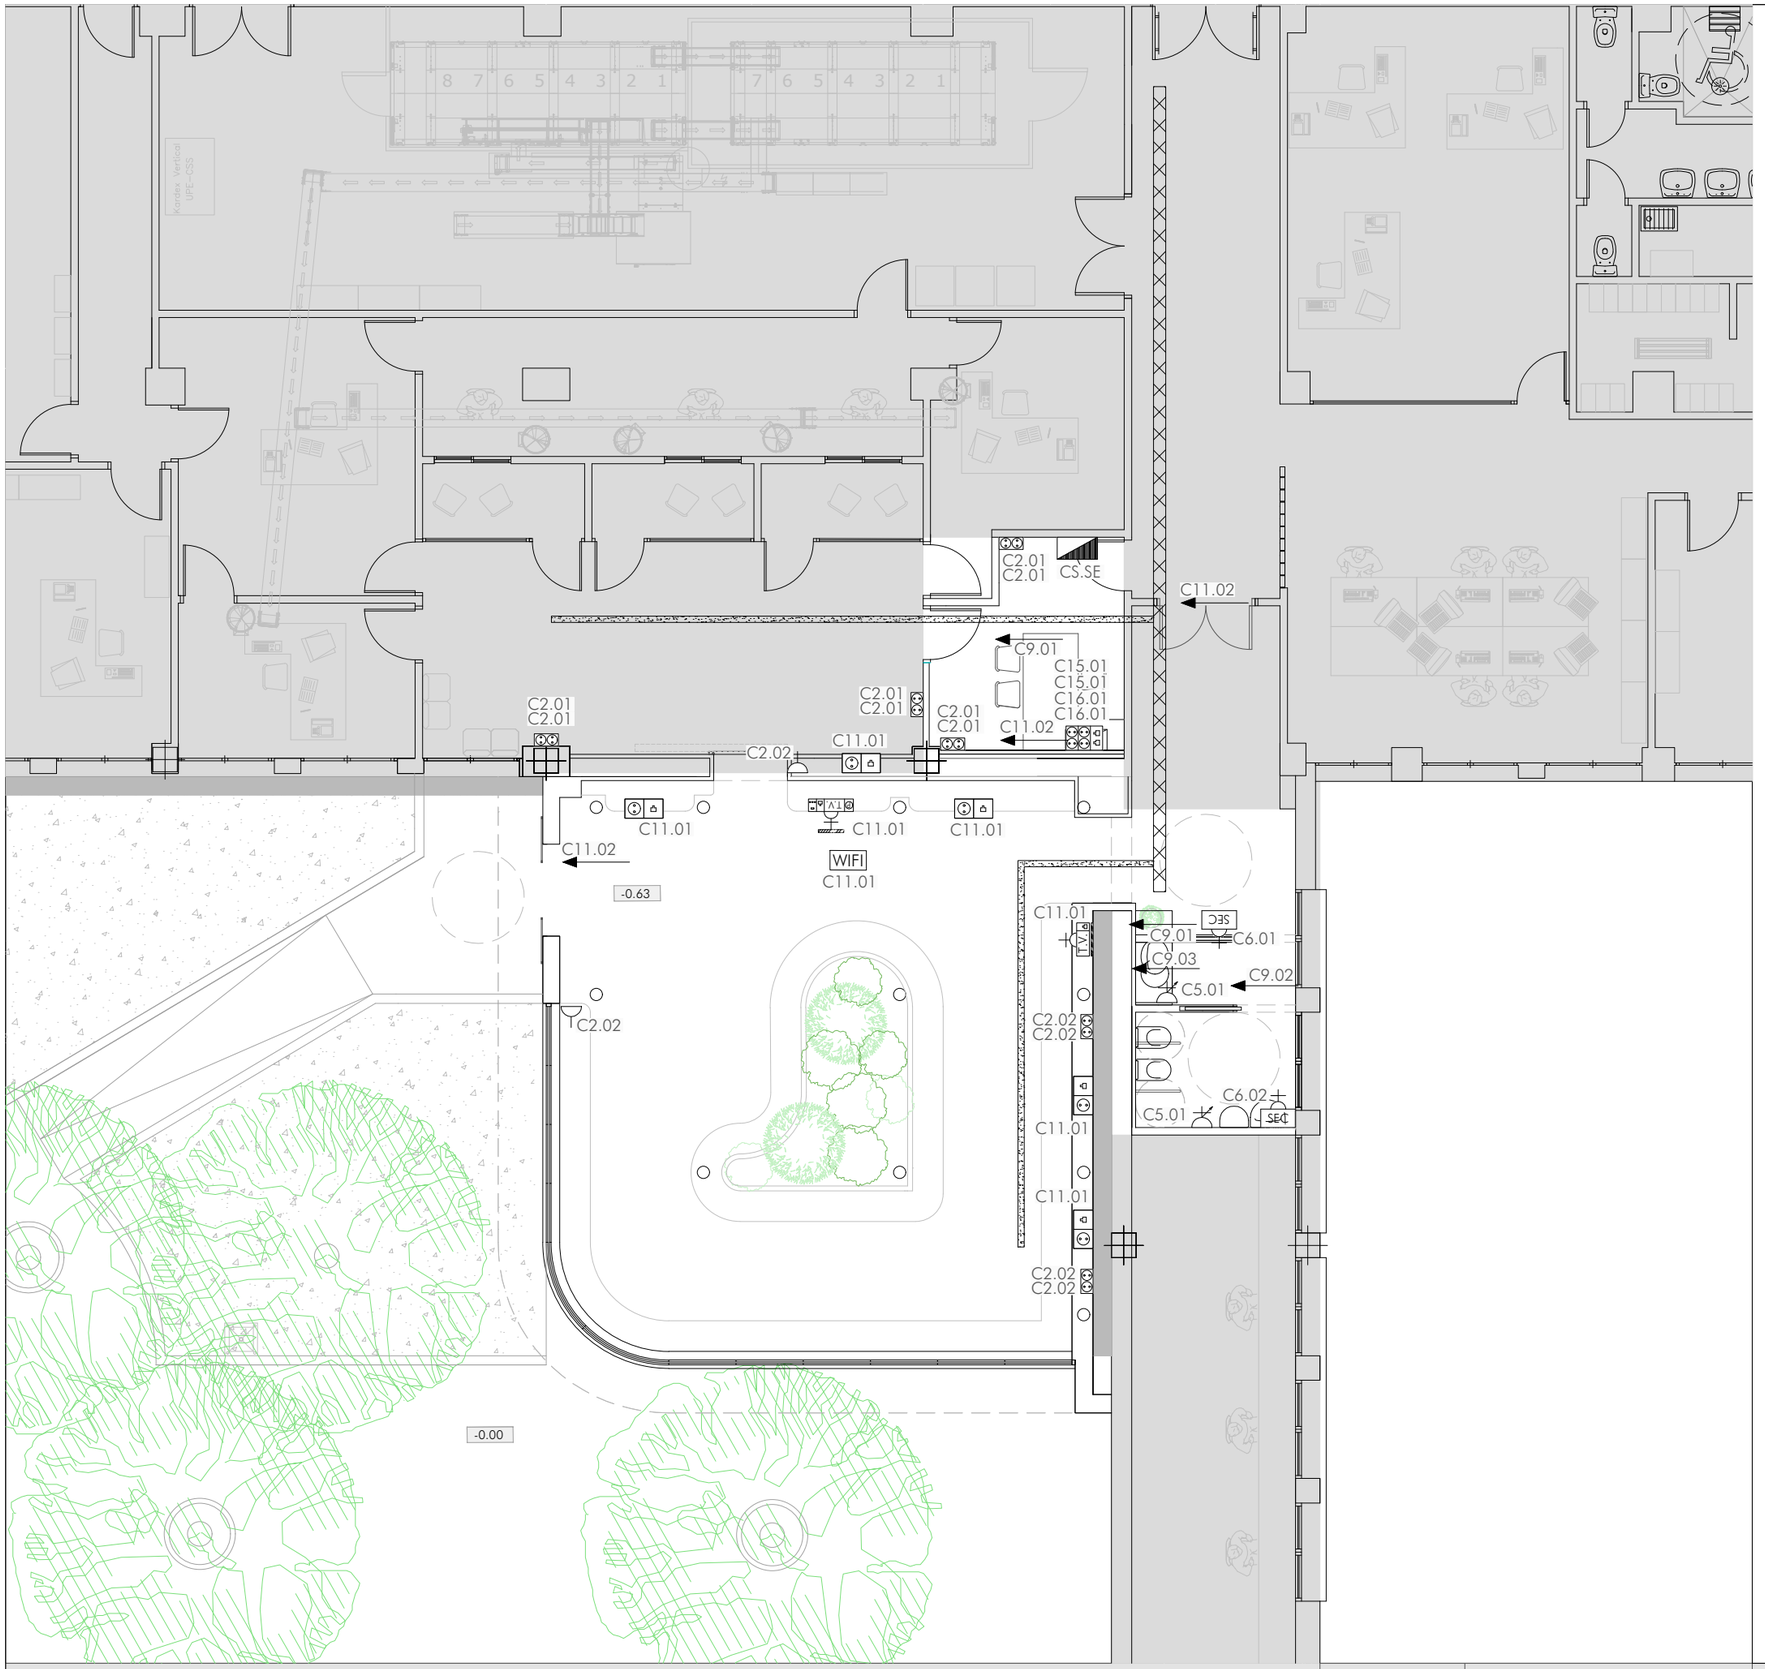

LEYENDA

- BASE ENCHUFE DE 16A COLOCADO. H=0,4 M
- TOMA DE CORRIENTE ALTA SCHUKO 2P+T 16A CON ALTURA INDICADA, PARA ASEOS, VESTUARIOS Y PUNTOS HÚMEDOS
- SEC — PUNTO FUERZA CONEXIÓN SECADOR
- 2 TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO 2P+T 16A
- ALIMENTACIÓN DIRECTA A EQUIPO
- PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR 4 TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO 2P+T 16A + 2 TOMAS RJ45.
- CAJA DE EMPOTRAR FORMADA POR TOMA SCHUKO 2P+T 16A +1 TOMA RJ45. H=0,40 M. CON OBTURADORES
- T.V. — TOMA PROYECTOR EN FALSO TECHO
- T.V. — TOMA DE SEÑAL R-TV CON ENCHUFE SCHUKO 2P+T 16A Y TOMA PARA RJ45; PARA EMPOTRAR EN PARED, MONTAJE H=2,10.
- WIFI — PUNTO DE ACCESO WIFI
- BANDEJA DE REJILLA METÁLICA 200X35 TIPO REJIBAND DE PEMSA O EQ
- BANDEJA DE REJILLA METÁLICA 100X35 TIPO REJIBAND DE PEMSA O EQ
- CUADRO ELÉCTRICO

SP0052 ARQYEST CÁLCULOS Y PROYECTOS S.L.P.
SE5046 MANUEL PEREZ HERNANDEZ
SE7122 ILDEFONSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
10/06/25 - Exp. 25-00741-PY
(Ref. 25-00023338-038-04603)
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CORDOBA
Verificar en http://www.coacordoba.net/informes
El objeto de este visado es el establecido en apartados a) y b) del Art. 13.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por Ley 25/2009 Omnibus

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA **REFORMA DE LA SALA DE ESPERA** DE FARMACIA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA.

ARQYEST

ABRIL 2025

Arquitecto: Manuel Pérez — Ilda Rodriguez

INSTALACIONES

BAJA TENSIÓN. FUERZA. PLANTA BAJA

A3 - 1:100

BT02